

DIŞ HAVA SICAKLIK
DUYAR ELEMANI
(Isteğe Bağlı)

3x0.75mm²

DIŞ HACİM

ELEKTRİK PANOSU

İÇ HACİM

UZAKTAN
KUMANDA

ERC

BİNA İÇERİSİNDE SICAKLIĞI
DOĞRU ALGILAYABİLECEK
BİR YERE MONTE EDİLMELİDİR.
(Tercihen salon iç duvarına)

ISISAN BUDERUS
GB112-29WT
DUVAR TİPİ KAZAN

3x1.5mm²
KUMANDA
KABLOSU

3x1.5mm²
KAZAN BESLEME
KABLOSU
220 V
2 A

DENGE KABI ÖLÇÜLERİ
DENGE KABI DIK MONTE EDİLMELİDİR.

1/2" HAVALIK
MANŞONU

DELİKLİ SAC

Ø 65

100

200

100

3/4" DOLDURMA BOŞALTIMA

3/4" FİLTRE
3/4" GAZ VANASI
3/4" YANGIN EMNİYET VANASI

GAZ HATTI

Drenaj

7 bar

ISISAN REFLEX
80 lt

.....mm²
POMPA BESLEME
KABLOSU

SPIROVENT
HAVA AYIRICI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

EMNİYET TERMOSTATI

YAPI ISI İHTİYACI

DİKKAT:

- PİSİLİK TUTUCULARIN ÇAPİ, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR VE YATAY MONTE EDİLMELİDİR.
- BORU ÇAPLARI BAKIR VEYA ÇELİK BORU İÇİN GEÇERLİDİR. PLASTİK BORU KULLANILACAK İSE BORU ÇAPLARI EN AZ BİR ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
- EMNİYET VENTİLLERİNİN TAHLİYELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞINMALIDIR.
- YAPI ISI İHTİYACI YERDEN ISITMA DEĞİLSE EMNİYET TERMOSTADINA İHTİYAÇ YOKTUR.
- TERMOSTATİK VANA KULLANILAN ISITMA SİSTEMLERİNDE ISLAK MEKANLARDA NORMAL RADYATÖR VANASI KULLANILMALIDIR.


NOT: SPIROVENT PİSİLİK VE TORTU AYIRICI KULLANILDIĞI TAKTİRDE
SPIROVENT GİRİŞİNDEKİ PİSİLİK TUTUCU HARİCİNDEKİ TÜM PİSİLİK
TUTUCULAR KALDIRILABİLİR.

010600-GB29WT-002

ISISAN

Buderus

ISISAN BUDERUS GB 112 29WT % 109 VERİMLİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN (Harici Pompalı Sistem)

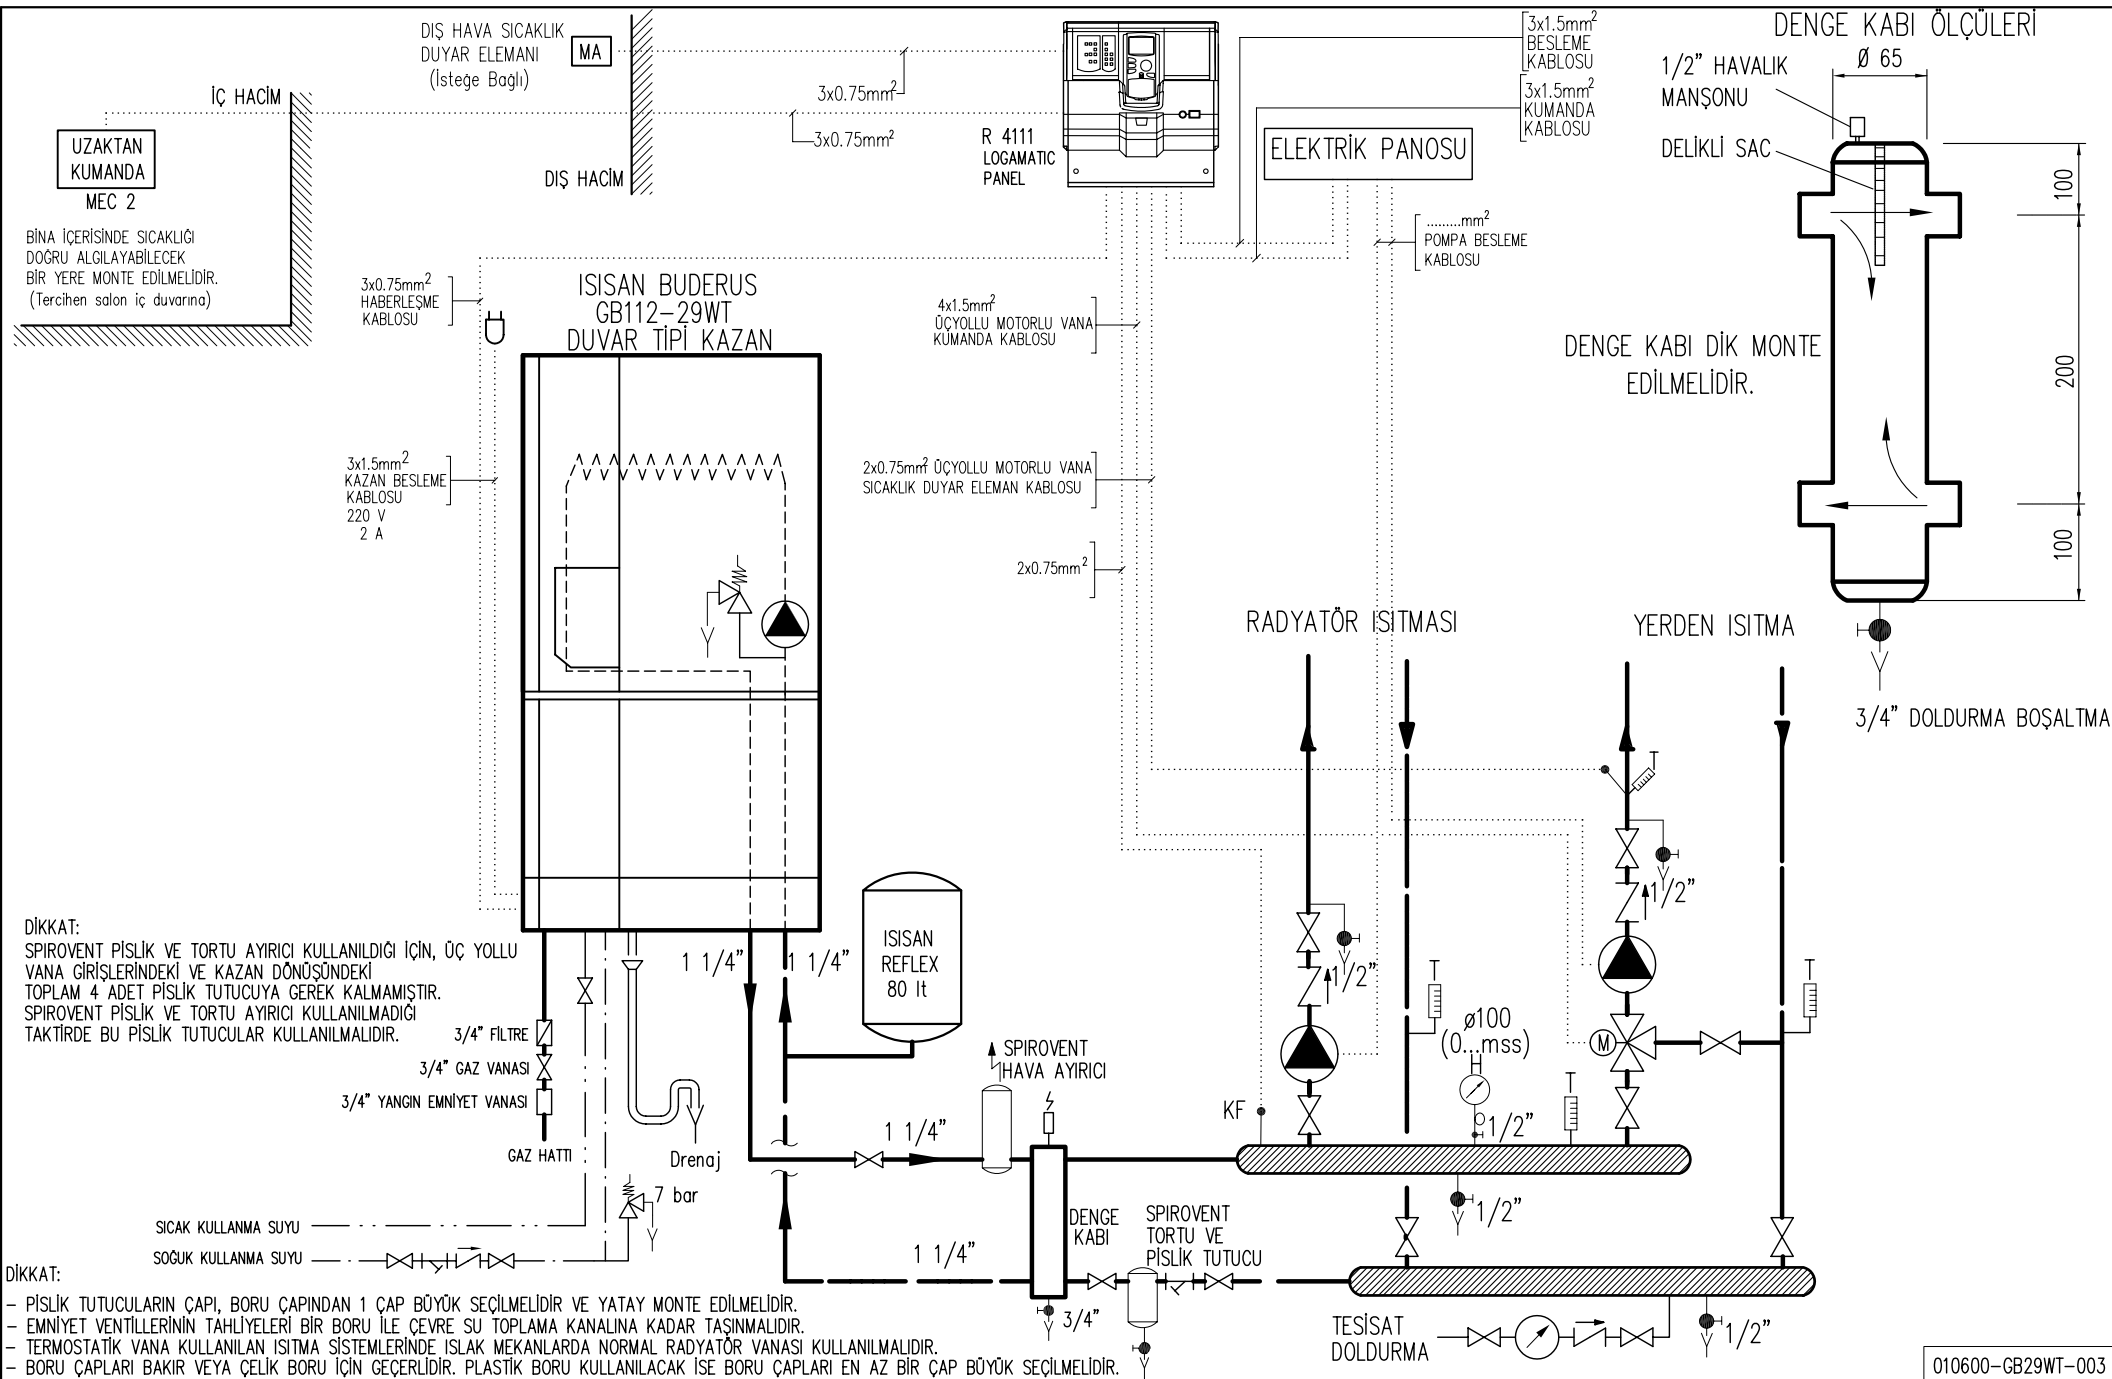

Buderus

ISISAN BUDERUS GB 112 29WT % 109 VERİMLİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN (R4111 Panelli Sistem)