

DIS HAVA SICAKLIK
DUYAR ELEMANI
MA

DIS HACIM

2x0.75mm²

3x1.5mm²
KAZAN BESLEME
KABLOSU
220 V
2 A

4x1.5mm²
KUMANDA
KABLOSU


ELEKTRİK PANOSU

.....mm²
POMPA BESLEME
KABLOSU

IC HACIM

UZAKTAN
KUMANDA
ERC

BINA İÇERİSİNDE SICAKLIĞI
DOĞRU ALGILAYABİLECEK
BİR YERE MONTE EDİLMELİDİR
(Tercihen salon iç duvarına)

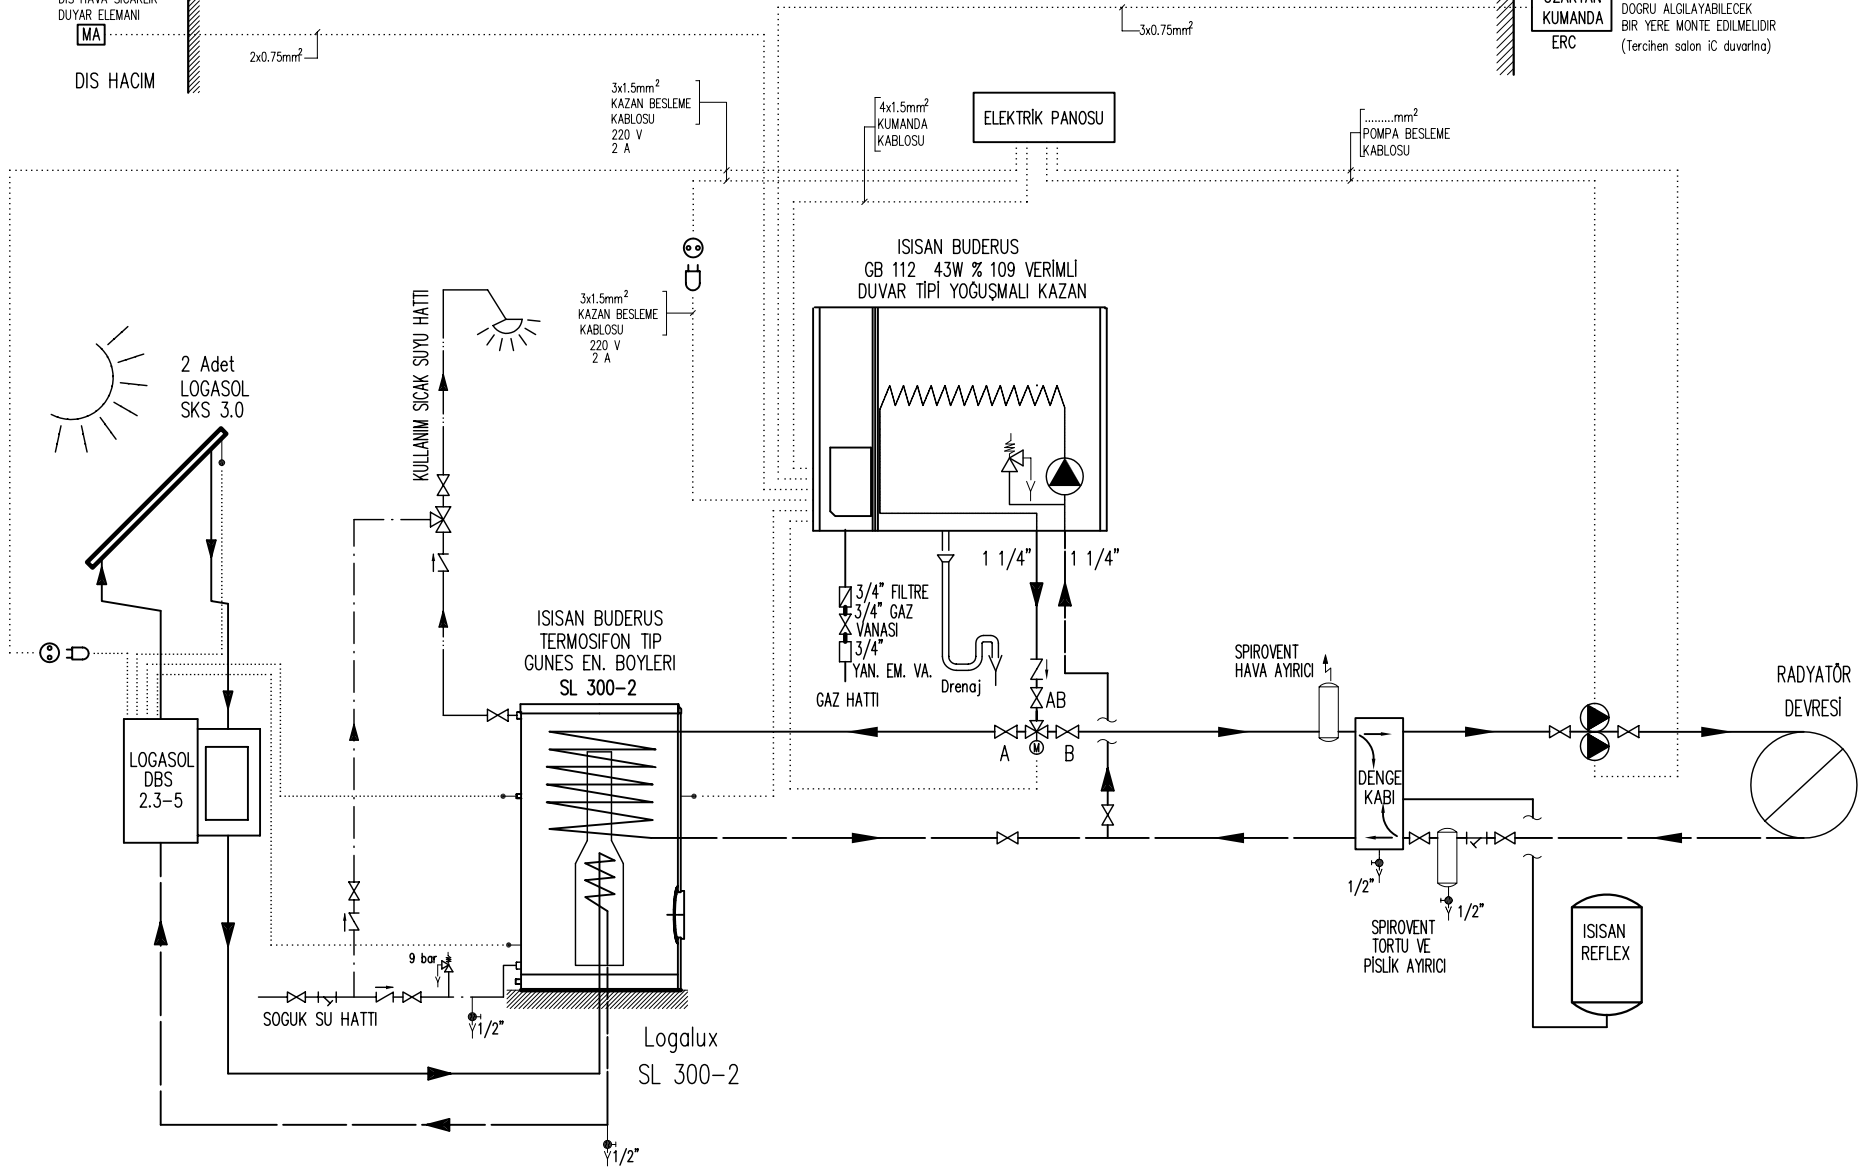

TESİSAT NO: 7

ISISAN Buderus

300 l/gün 45°C'DE KULLANIM SICAK SUYU ÜRETİMİ