

DİŞ HACİM  
AF DİŞ HAVA SICAKLIK DUYAR ELEMANI

ELEKTRİK PANOSU

.....mm<sup>2</sup>  
POMPA BESLEME  
KABLOSU

3x0.75mm<sup>2</sup>  
DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup>  
BOYLER SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup> ÜÇYOLLU MOTORLU VANA  
SICAKLIK DUYAR ELEMANI KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup>  
ÜÇYOLLU MOTORLU VANA  
KUMANDA KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup>  
KONTROL  
KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
PANEL BESLEME  
KABLOSU

.....mm<sup>2</sup>  
BRÜLÖR BESLEME  
KABLOSU

HS 4311  
PANEL

ISISAN BUDERUS  
ECOSTREAM  
KALORİFER KAZANI  
SE .....

1/2"

SPIROVENT  
HAVA AYIRICI

SPIROVENT  
TORTU VE  
PİSLİK AYIRICI

HK1

HK2

FZ1

(0...mss)  
#100  
H

TESİSAT  
DOLDURMA  
MUSLUĞU

TESİSAT  
DOLDURMA

3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

KULLANMA SICAK SUYU  
SİRKÜLASYON HATTI

KULLANMA SICAK SUYU  
HATTI

PZ

FB

ISISAN BUDERUS  
SUPER BOYLER  
duoCLEAN

9 bar

SOGUK SU GİRİŞİ

\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-001

**ISISAN** Buderus

SE ECOSTREAM TEK KAZANLI, KAZAN VE ISITMA DEVRESİ KONTROLLERİNİN  
LOGAMATIC PANEL TARAFINDAN YAPILDIĞI MONOFAZE POMPALI VE SIVI YAKITLI SİSTEM

DİŞ HACİM  
AF DİŞ HAVA SICAKLIK DUYAR ELEMANI

ELEKTRİK PANOSU

.....mm<sup>2</sup>  
POMPA BESLEME  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup>  
BOYLER SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

3x0.75mm<sup>2</sup>  
DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup> ÜÇYOLLU MOTORLU VANA  
SICAKLIK DUYAR ELEMANI KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup> ÜÇYOLLU MOTORLU VANA  
KUMANDA KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup>  
KONTROL  
KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
PANEL BESLEME  
KABLOSU

.....mm<sup>2</sup>  
BRÜLÖR BESLEME  
KABLOSU

HS 4311  
PANEL

FK RK

VK

ISISAN BUDERUS  
ECOSTREAM  
KALORİFER KAZANI  
SE .....

ISISAN REFLEX

1/2" SPIROVENT  
HAVA AYIRICI

1/2" SPIROVENT  
TORTU VE  
PİSLİK AYIRICI

HK1

HK2

FZ1

FZ2

TESİSAT DOLDURMA  
MUSLUĞU

TESİSAT DOLDURMA

KULLANMA SICAK SUYU  
SİRKÜLASYON HATTI

KULLANMA SICAK SUYU  
HATTI

PZ

FB

ISISAN BUDERUS  
SUPER BOYLER  
duoCLEAN

SOĞUK SU GİRİŞİ

\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-002

**ISISAN Buderus**

SE ECOSTREAM TEK KAZANLI ISITMA DEVRESİ KONTROLLERİNİN LOGAMATIC PANEL TARAFINDAN YAPILDIĞI SİSTEM

ELEKTRİK PANOSU

DİŞ HACİM  
AF

DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI

4x1.5mm<sup>2</sup>  
KONTROL  
KABLOSU

3x0.75mm<sup>2</sup>  
DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
PANEL BESLEME  
KABLOSU

.....mm<sup>2</sup>  
BRÜLÖR BESLEME  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup>  
ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU


2x0.75mm<sup>2</sup> ÜÇYOLLU  
MOTORLU VANA  
SICAKLIK DUYAR  
ELEMAN KABLOSU

HS 4311  
PANEL

FK RK VK

ISISAN BUDERUS  
ECOSTREAM  
KALORİFER KAZANI  
SE .....

ISISAN  
REFLEX

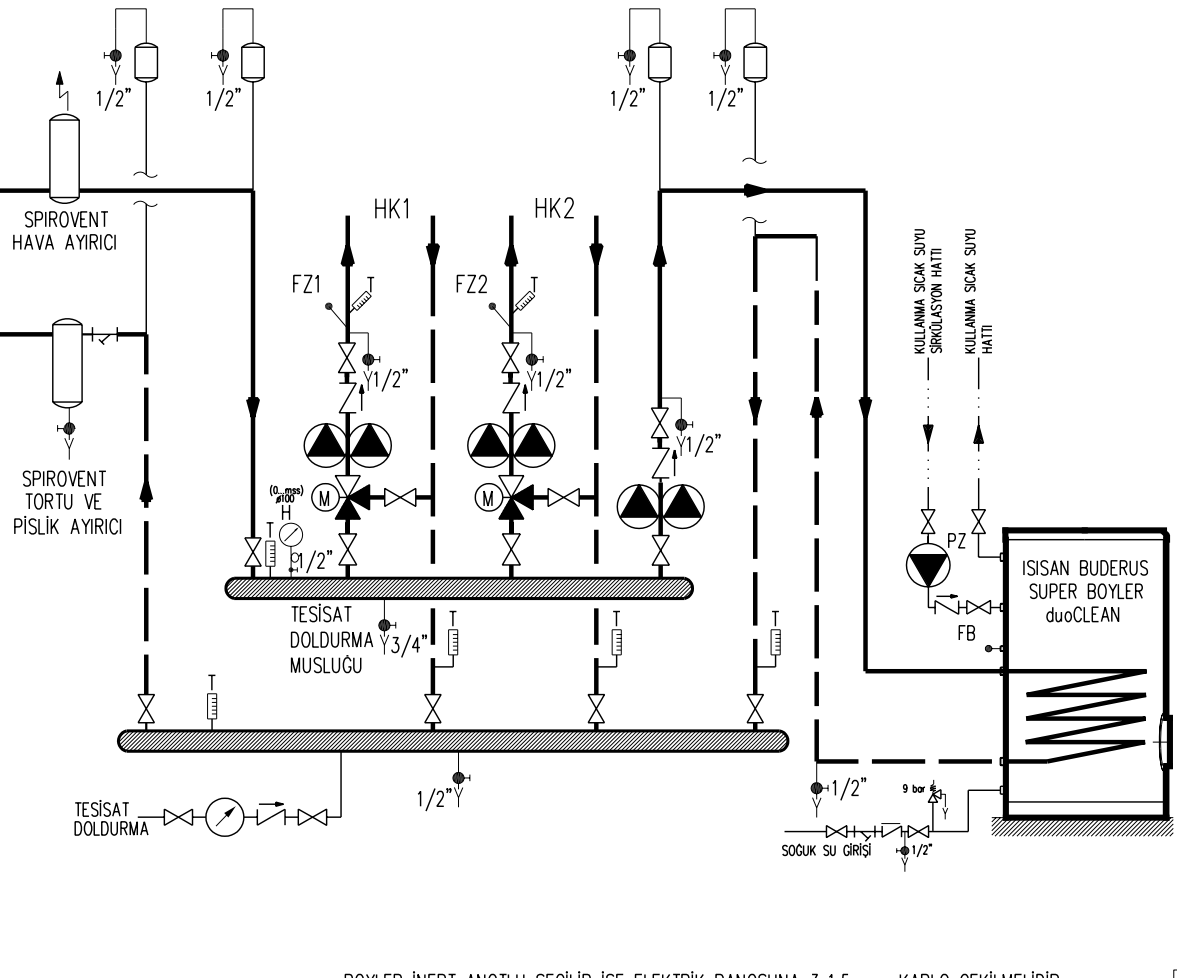


\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-003

**ISISAN** Buderus

SE ECOSTREAM TEK KAZANLI SADECE KAZAN KONTROLLERİNİN LOGAMATIC PANEL TARAFINDAN  
YAPILDIĞI SİSTEM



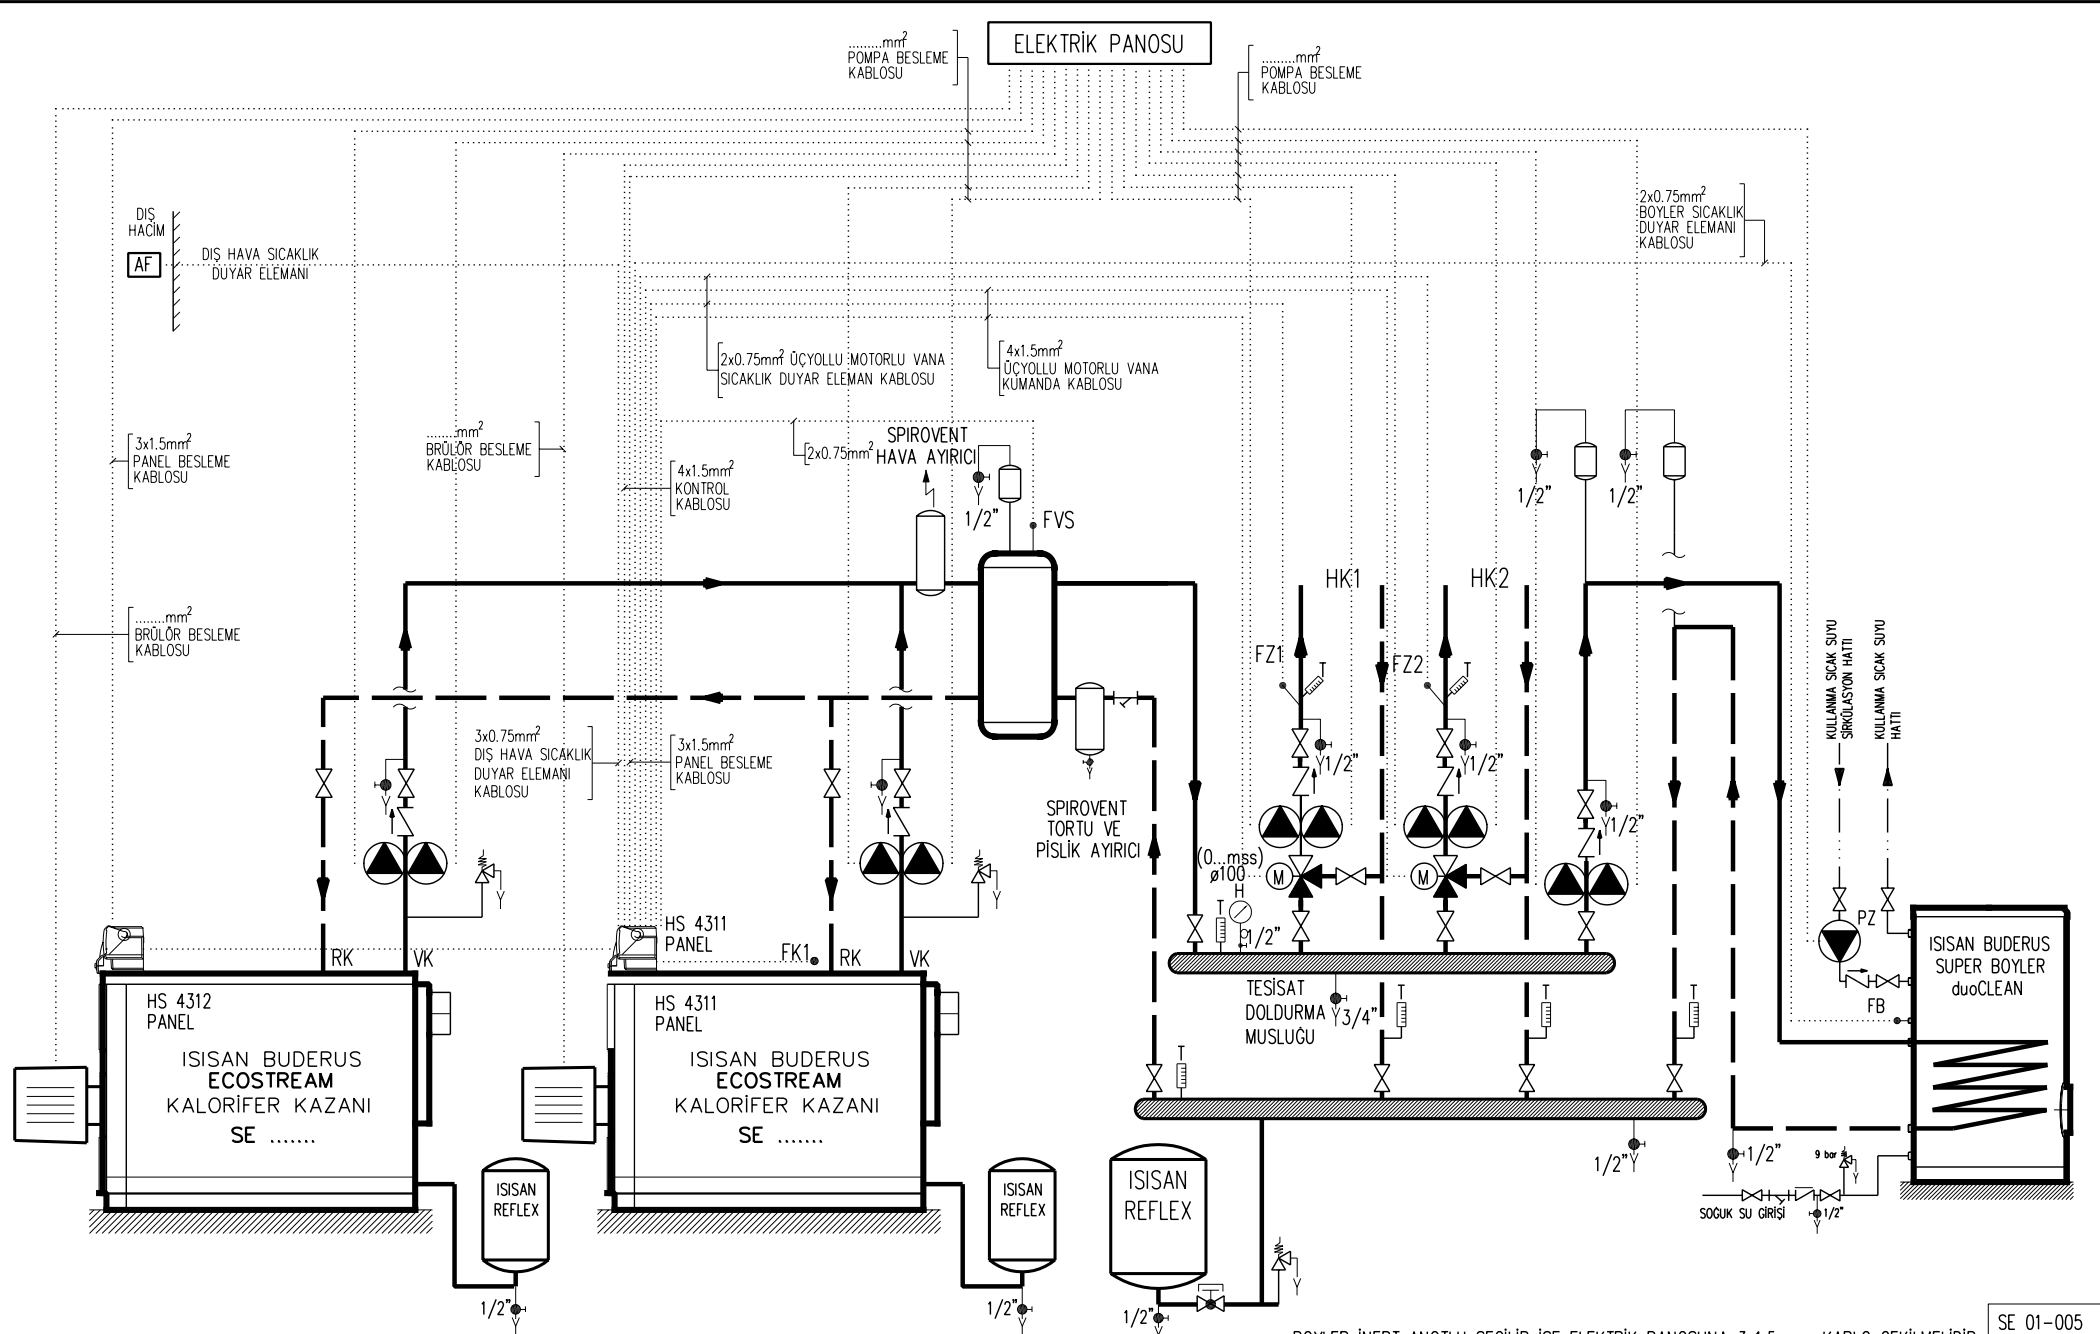


\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-005




SE ECOSTREAM İKİ KAZANLI, HİDROLİK OLARAK DENGELENMİŞ KAZAN VE ISITMA DEVRESİ KONTROLLERİNİN LOGAMATIC PANEL TARAFINDAN YAPILDIĞI SİSTEM

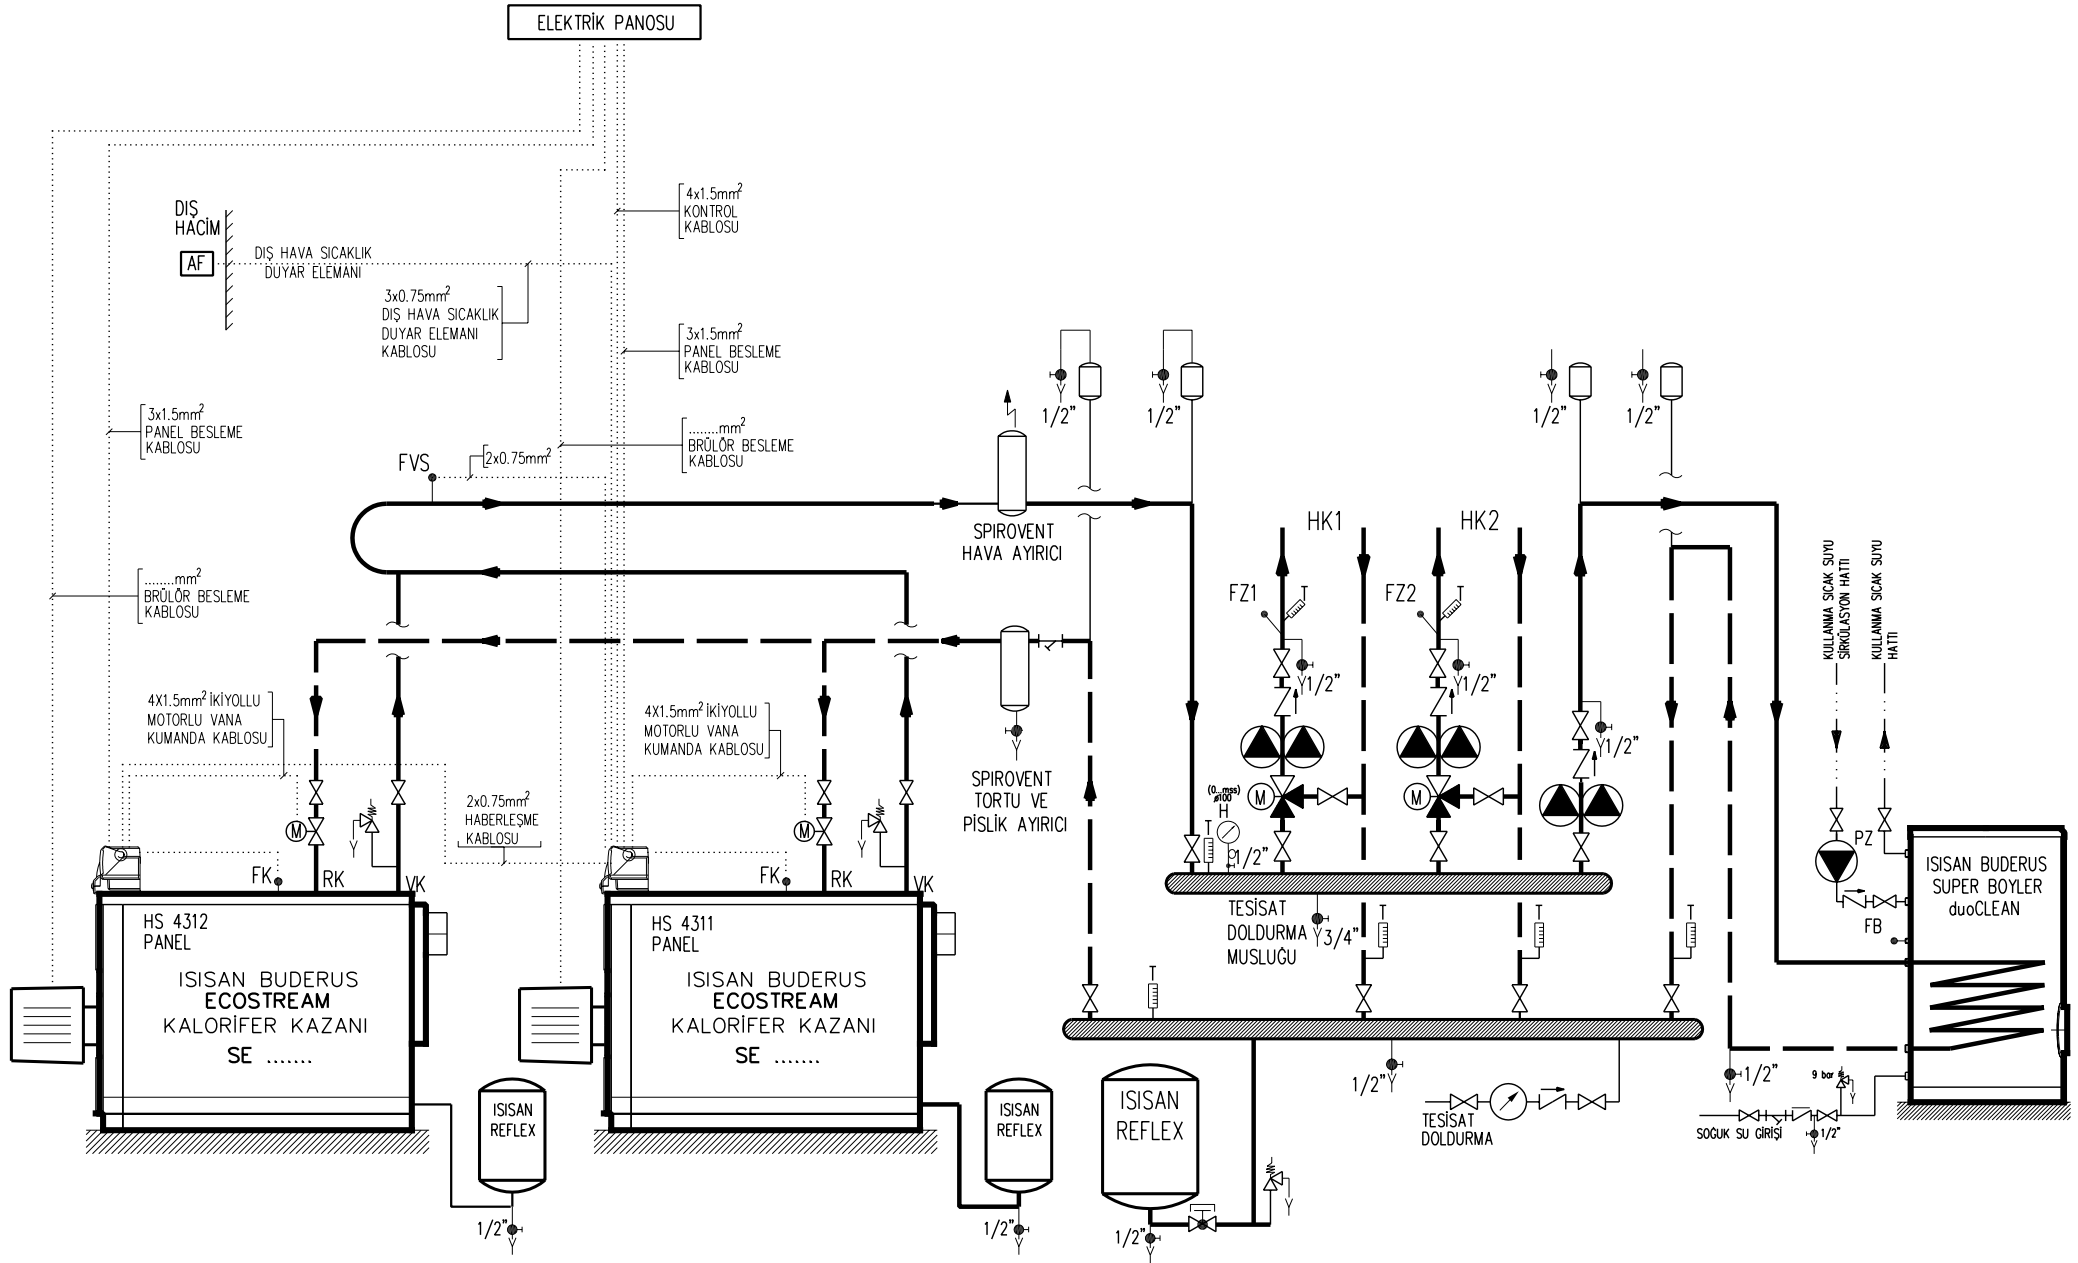

\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-006

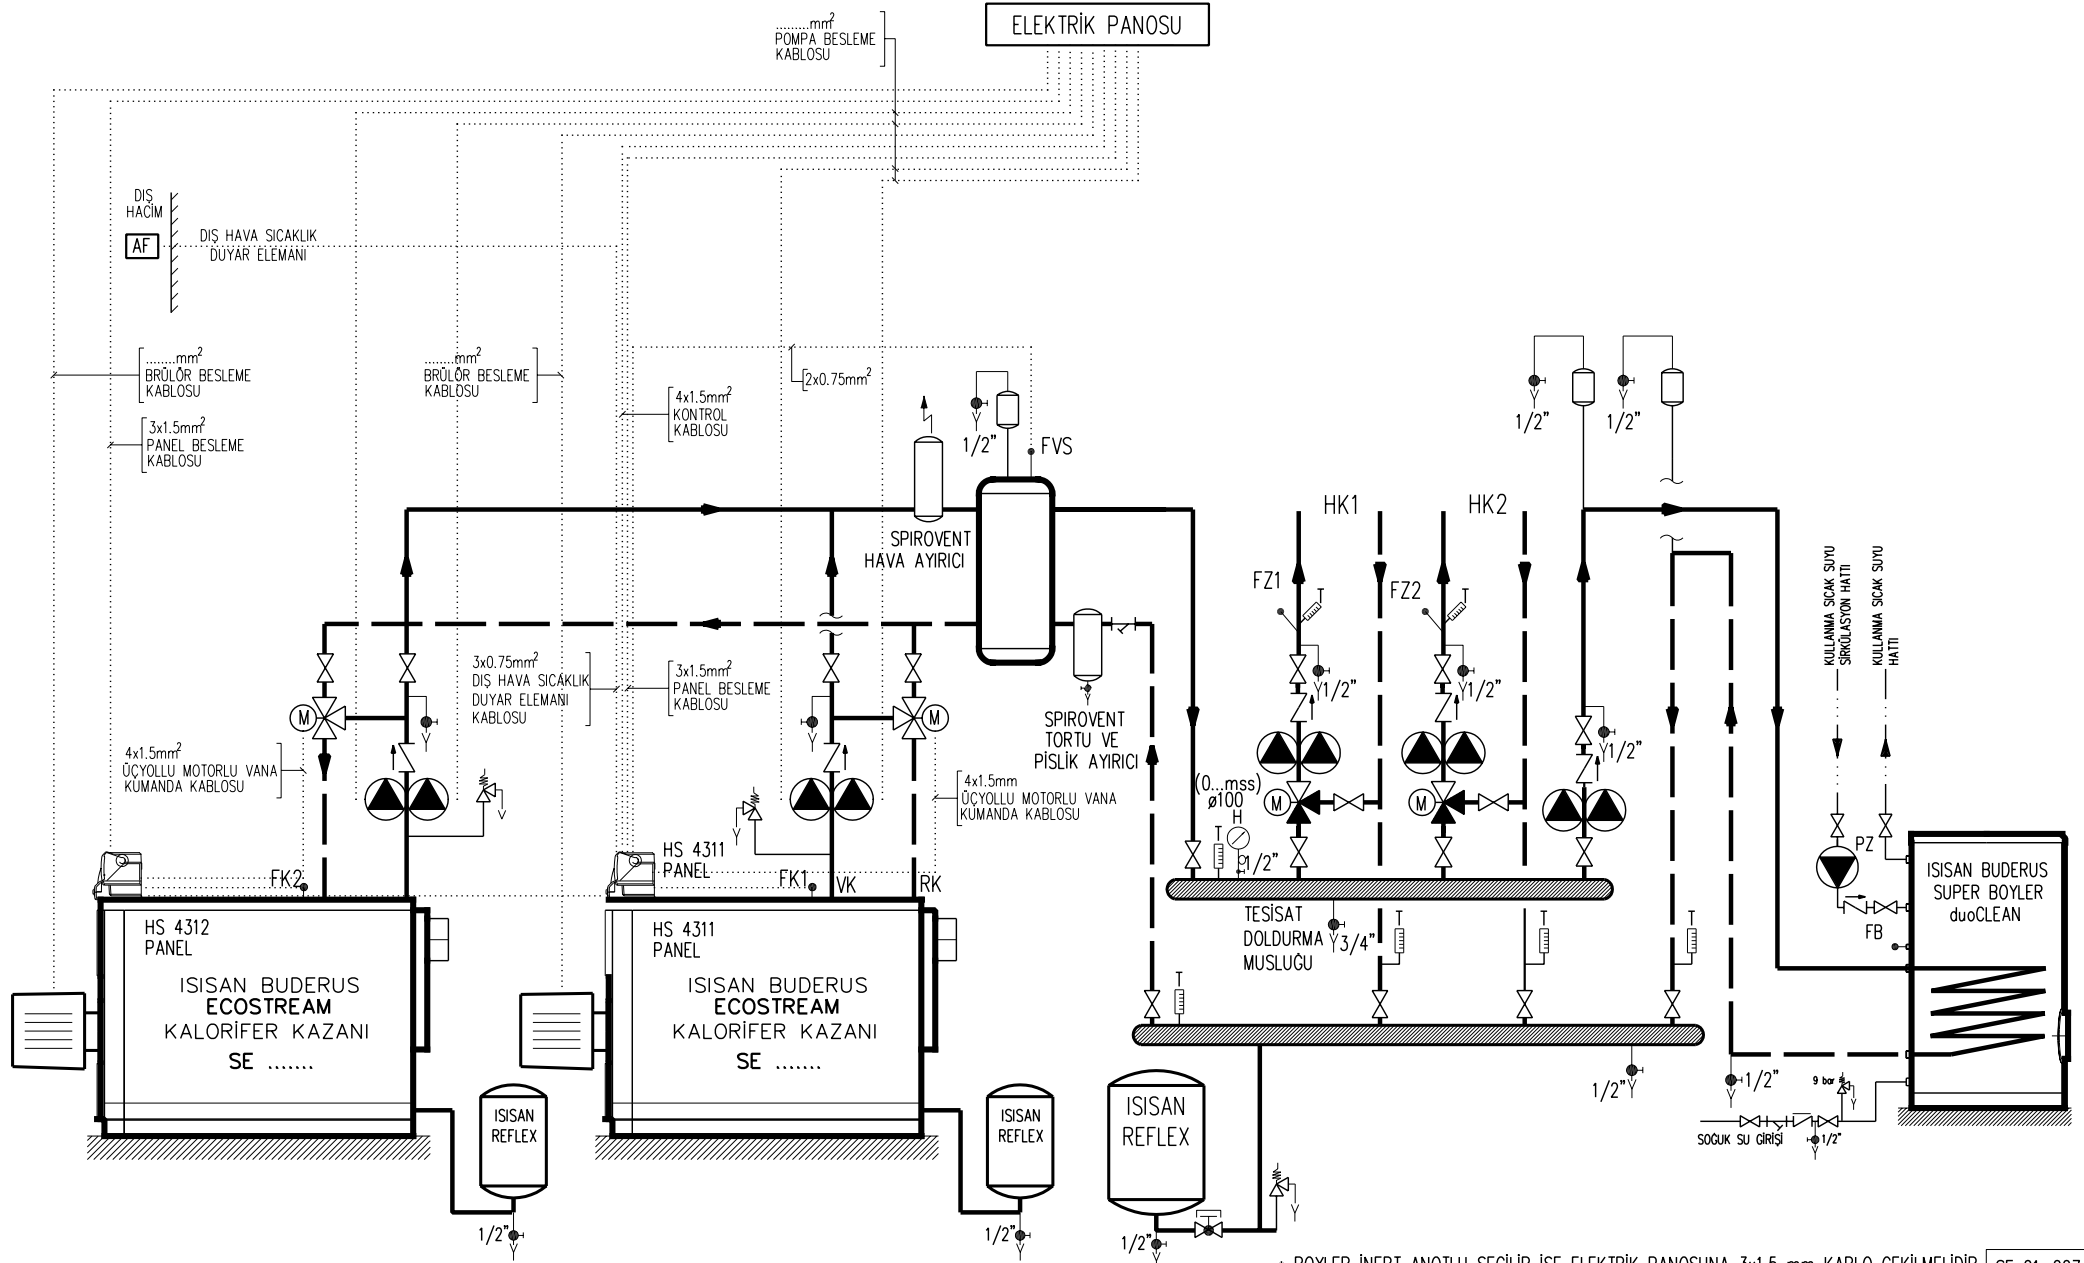

\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR. SE 01-007

DİŞ HACİM  
AF

DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI

ELEKTRİK PANOSU

.....mm<sup>2</sup>  
POMPA BESLEME  
KABLOSU

3x0.75mm<sup>2</sup>  
DİŞ HAVA SICAKLIK  
DUYAR ELEMANI  
KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup>  
ÜÇYOLLU MOTORLU VANA  
KUMANDA KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup> ÜÇYOLLU  
MOTORLU VANA  
SICAKLIK DUYAR  
ELEMAN KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
PANEL BESLEME  
KABLOSU

2x0.75mm<sup>2</sup>

FVS

4x1.5mm<sup>2</sup>  
KONTROL  
KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
PANEL BESLEME  
KABLOSU

SPIROVENT  
HAVA AYIRICI

BİNA  
ISITMASI

KLİMA  
SANTRALİ

FAN COIL

.....mm<sup>2</sup>  
BRÜLÖR  
BESLEME  
KABLOSU

.....mm<sup>2</sup>  
BRÜLÖR  
BESLEME  
KABLOSU

4x1.5mm<sup>2</sup>  
ÜÇYOLLU  
MOTORLU  
VANA  
KUMANDA  
KABLOSU

3x1.5mm<sup>2</sup>  
HABERLEŞME  
KABLOSU

(0...mss)  
ø100

H  
1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

TESİSAT  
DOLDURMA  
MUSLUĞU

3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

HS 4312 PANEL

ISISAN BUDERUS  
ÇELİK  
KALORİFER KAZANI

SE .....

HS 4311 PANEL

ISISAN BUDERUS  
KENDİNDEN YOĞUŞMALI  
KALORİFER KAZANI

SB .....

SPIROVENT  
TORTU VE  
PISLIK AYIRICI

1/2"

SPIROVENT  
TORTU VE  
PISLIK AYIRICI

1/2"

ISISAN  
REFLEX

1/2"

KİLİTLİ  
VANA

1/2"

\* BOYLER İNERT ANOTLU SEÇİLİR İSE ELEKTRİK PANOSUNA 3x1,5 mm KABLO ÇEKİLMELİDİR.

SE 01-008

**ISISAN** Buderus

İKİ KAZANLI, (1 ADET YOĞUŞMALI VE 1 ADET ECOSTREAM ÇELİK KAZAN), KAZAN VE ISITMA DEVRESİ KONTROLLERİNİN LOGAMATIC PANEL TARAFINDAN YAPILDIĞI SİSTEM